


	1(1,2)	2(1,2)	3	4	5	6
	3 кПа		140 м³/ч	4 кПа		
Тип прибора						
Контроль	<div></div>		<div></div>	<div></div>		
Регулирование		<div></div>			<div></div>	<div></div>
Защита		<div></div>			<div></div>	<div></div>

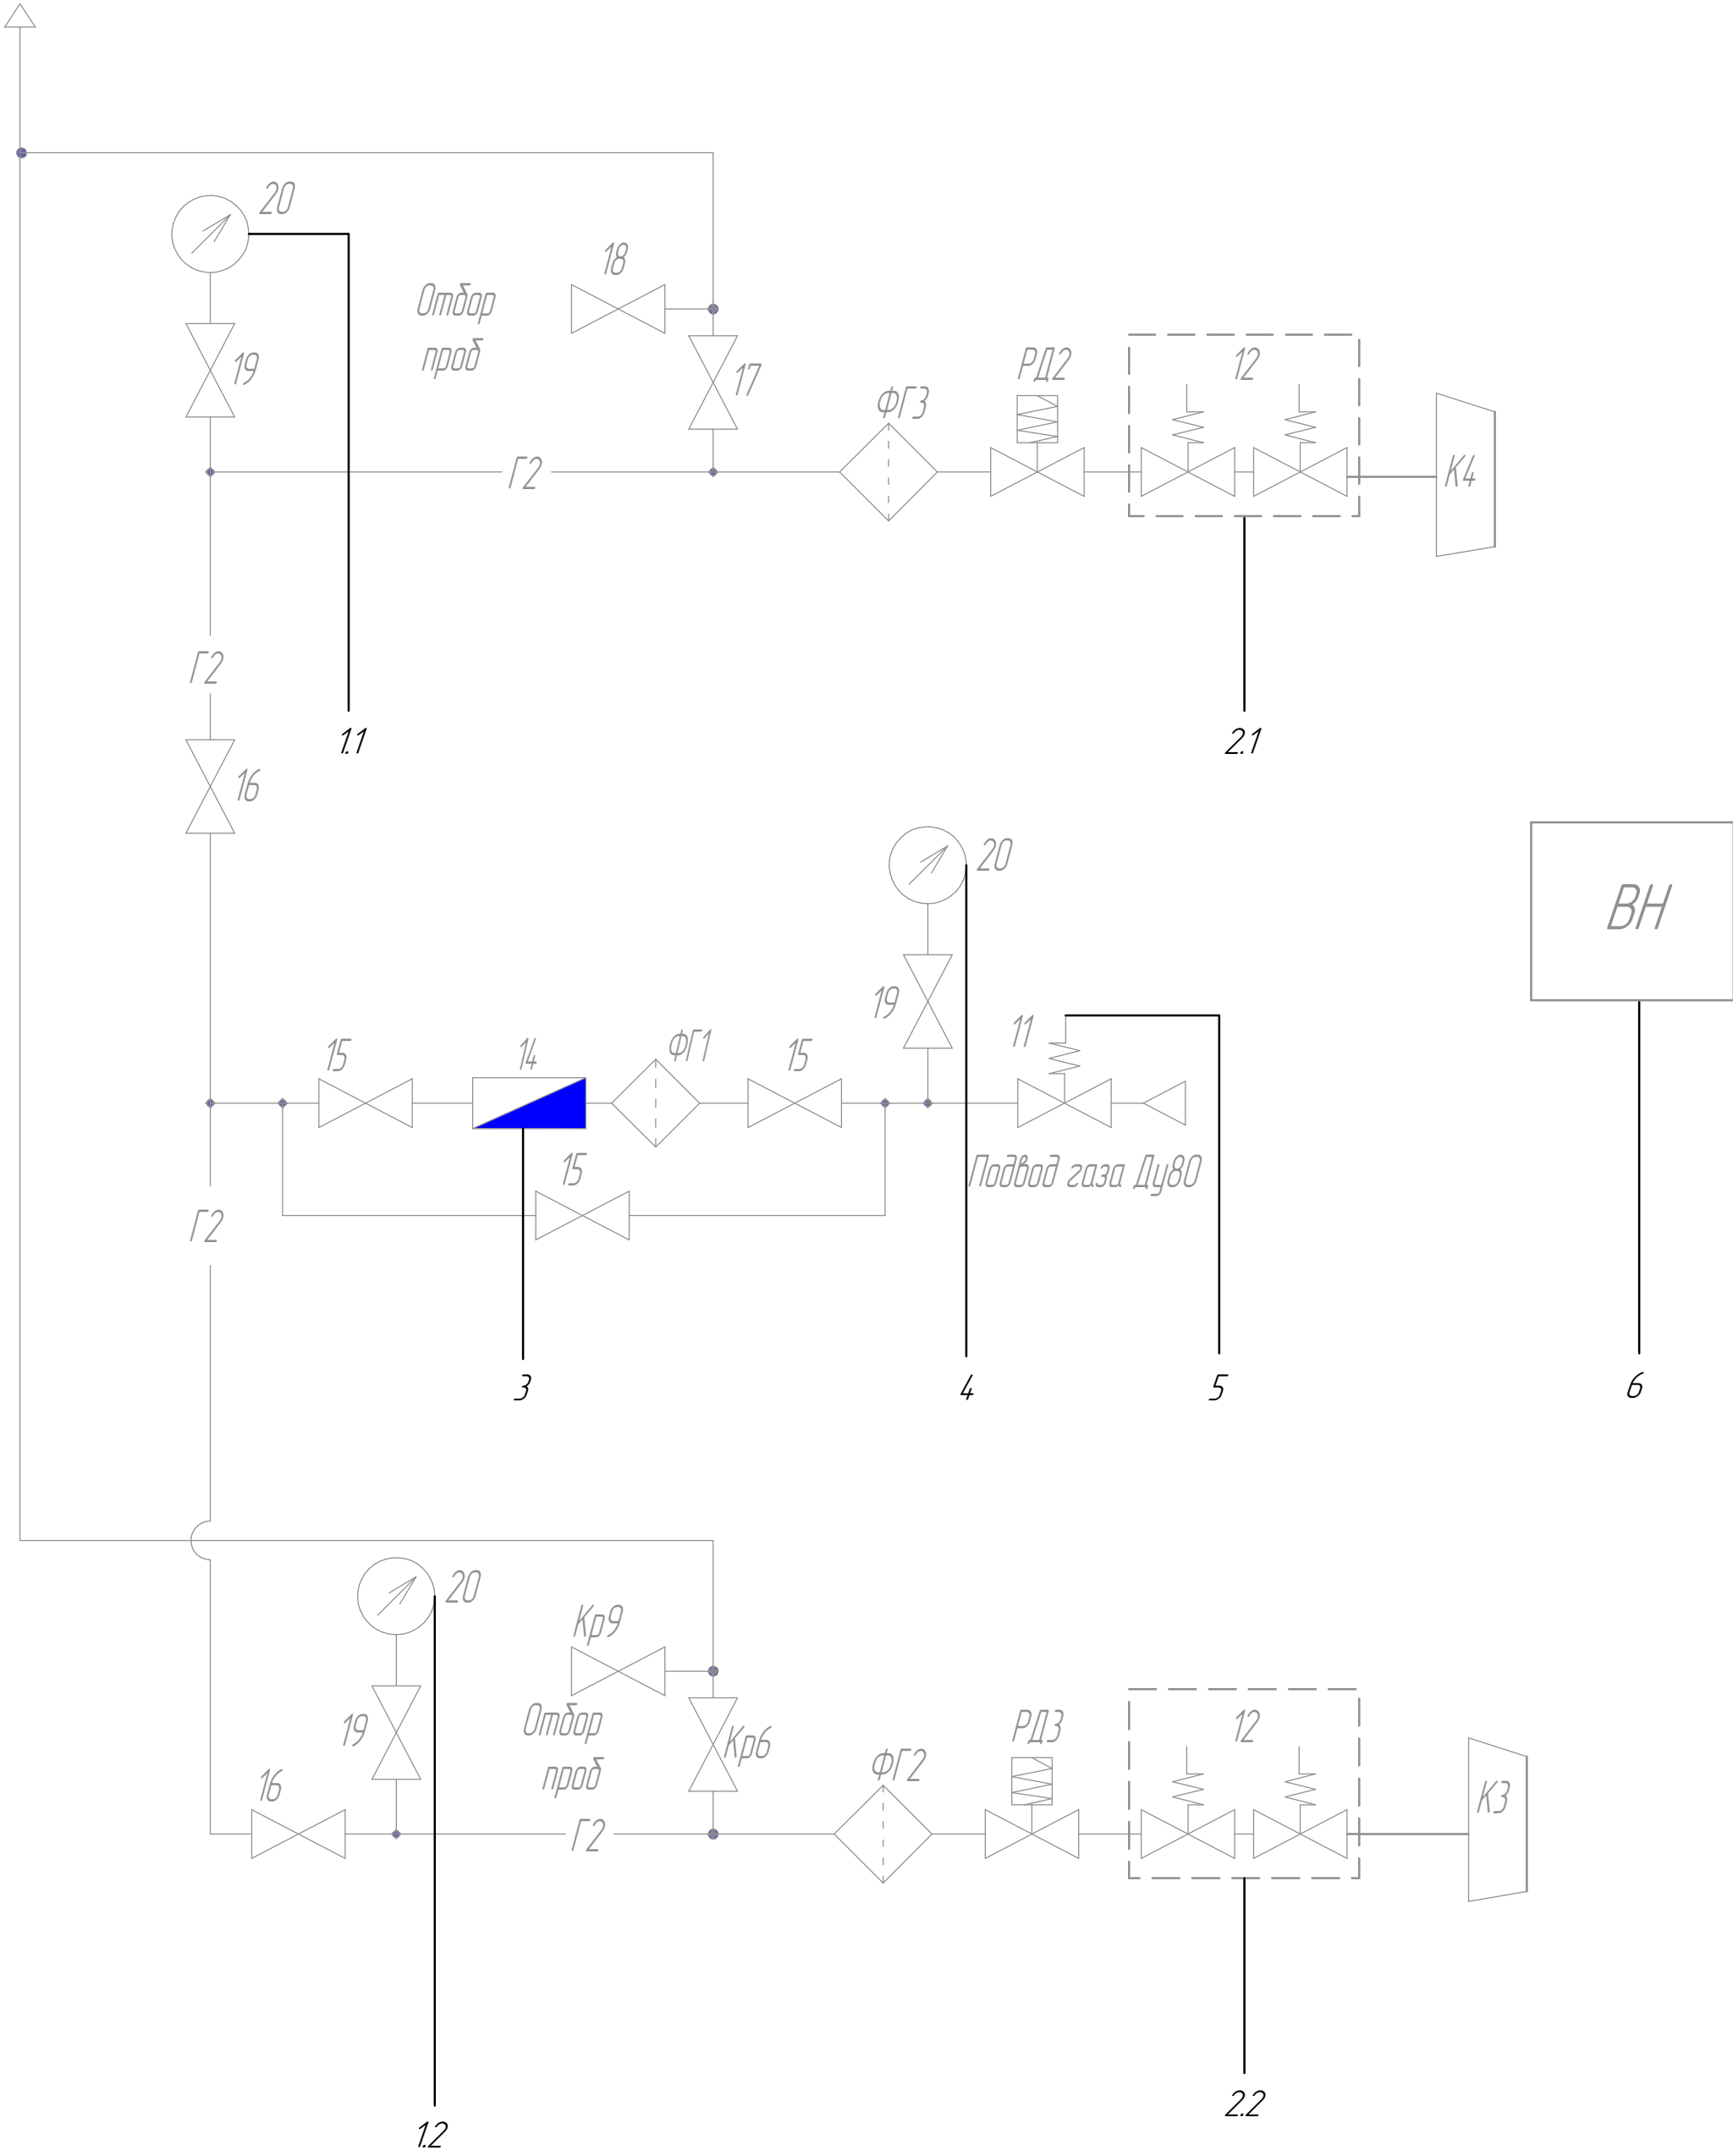

1. Рассматривать совместно с 53.00.00.00.00.00-ЭМ лист 8 и 53.00.00.00.00.00-ГПВ.

53.00.00.00.00.00-АГПВ						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блочно-модульная водогрейная котельная установка БМВКУ-2,0Г(З) мощностью 126 МВт Схема автоматизации	р		-
Разраб.	Луговский И					Лист	5	Листов
Пров.	Луговский В							1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								