

| Позначення | Найменування патрубку | Ду |
|------------|--|-----|
| A1 | Підведення газу від установки шкафної | 125 |
| Б1 | Продувка газопровода | 40 |
| В1, В2 | Підведення електроживлення | 50 |
| Г1 | Підведення води на потреби котельні | 80 |
| Д1 | Дренаж ХВО | 50 |
| Є1 – Є3 | Дренаж котла | 25 |
| Ж1 – Ж6 | Дренаж запобіжного клапана | 45 |
| З1 | Дренаж каналізаційний | 80 |
| І1 | Прямий трубопровід системи опалення | 200 |
| К1 | Зворотній трубопровід системи опалення | 200 |


1. Спеціального фундаменту для котельної установки не потрібно, так як конструкція котельні має плоску основу і рівнорозподілене навантаження.
2. Вага котельної установки становить 38 000 кг.
3. Як майданчик можна використовувати дорожні плити, або інші аналогічні конструкції.
4. При підготовці площадки передбачити прямки в місцях під'єднання трубопроводів

И-№, № подл.


Подп. и дата

Взам. инв. №

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------|----------|------|
| | | | | | | 57.00.00.00.00.00-АБ | | | |
| | | | | | | Блочно-модульна водогрійна котельня установка БМВКУ-6,3Г(З) | Стадія | Масштаб | |
| | | | | | | | РП | | 1:40 |
| | | | | | | | Лист 1 | Листов 3 | |
| | | | | | | Архітектурно-будівельні рішення | 000 МВВФ "Енергетик" | | |


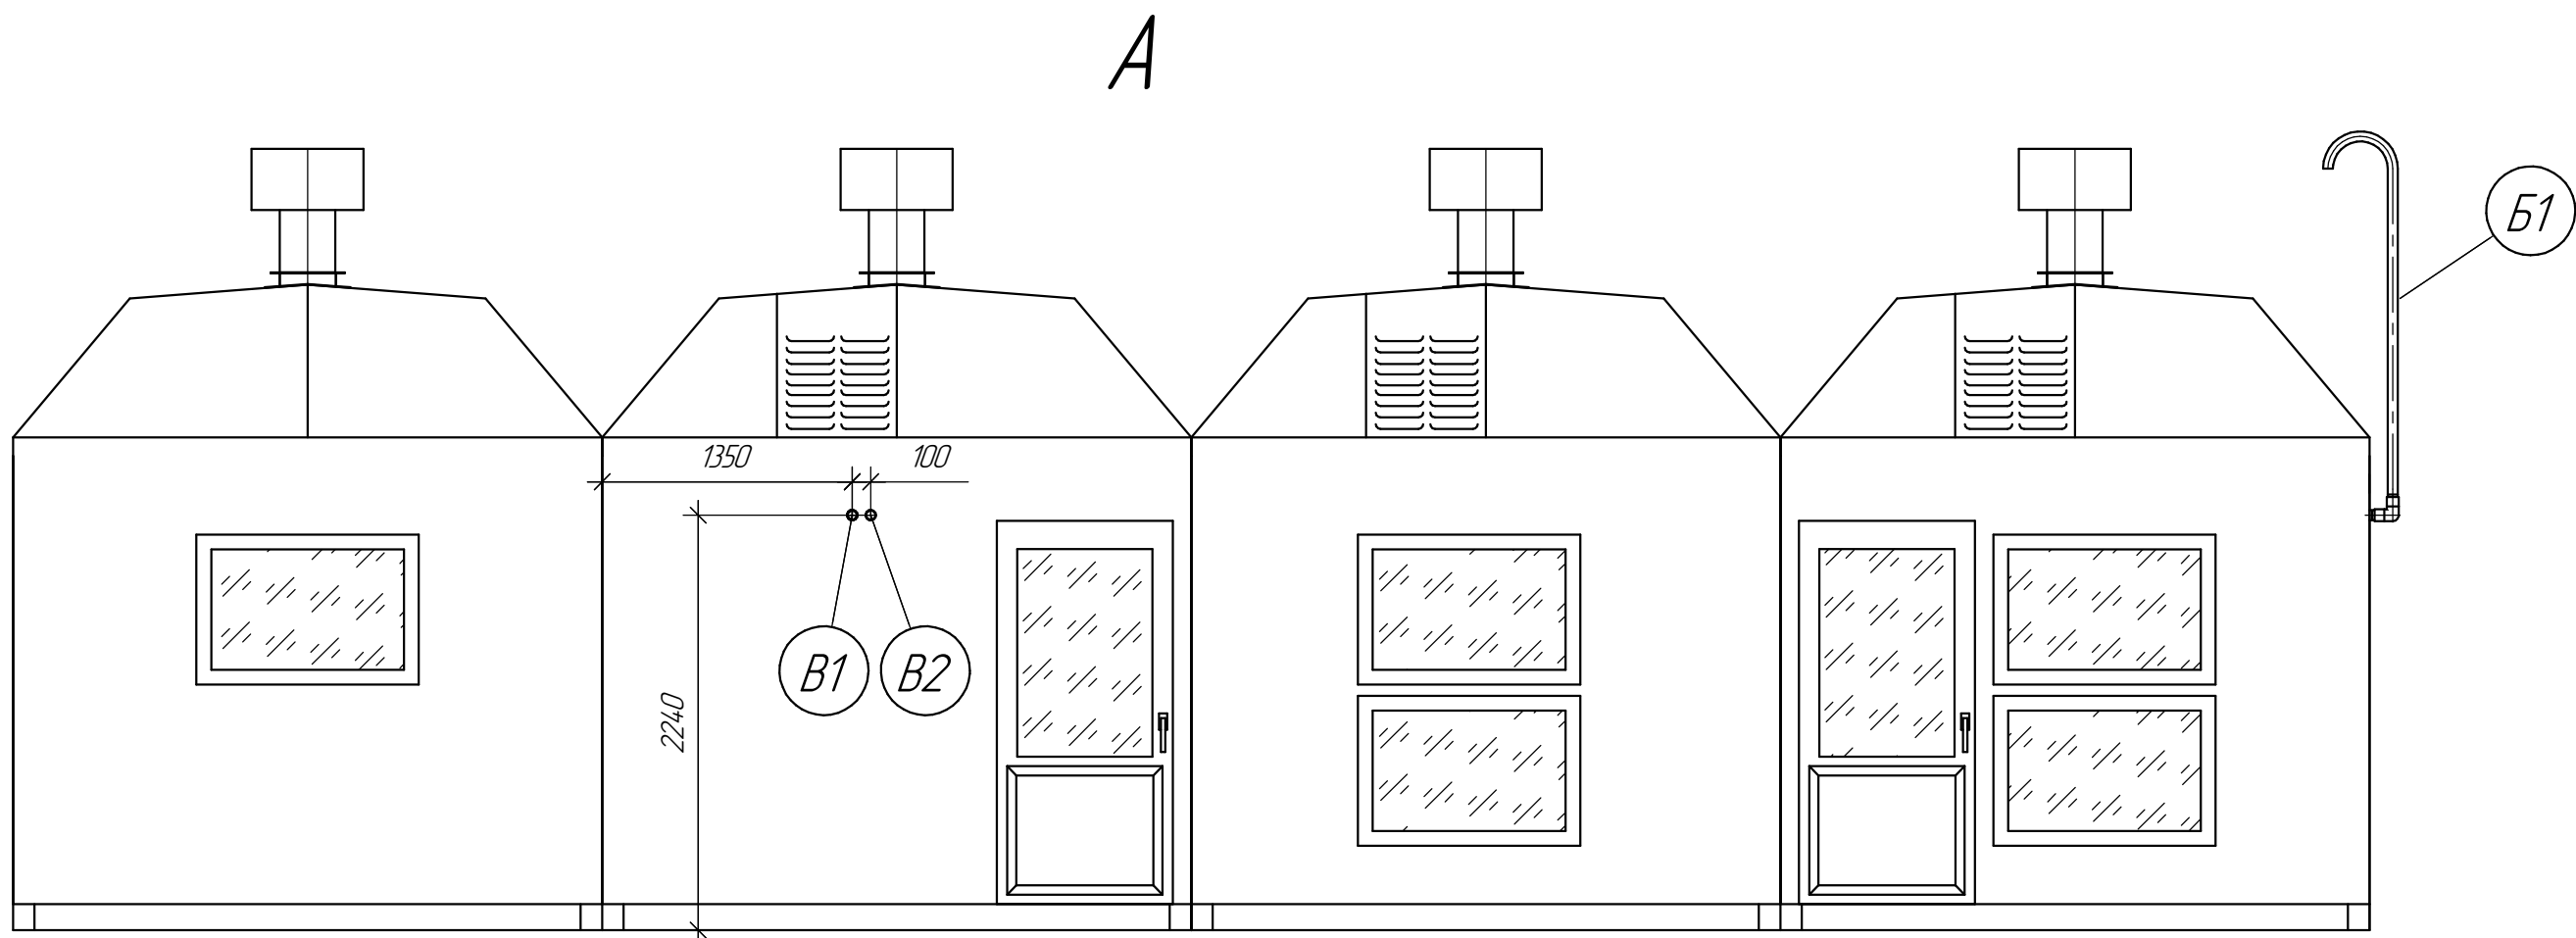


↑ Д

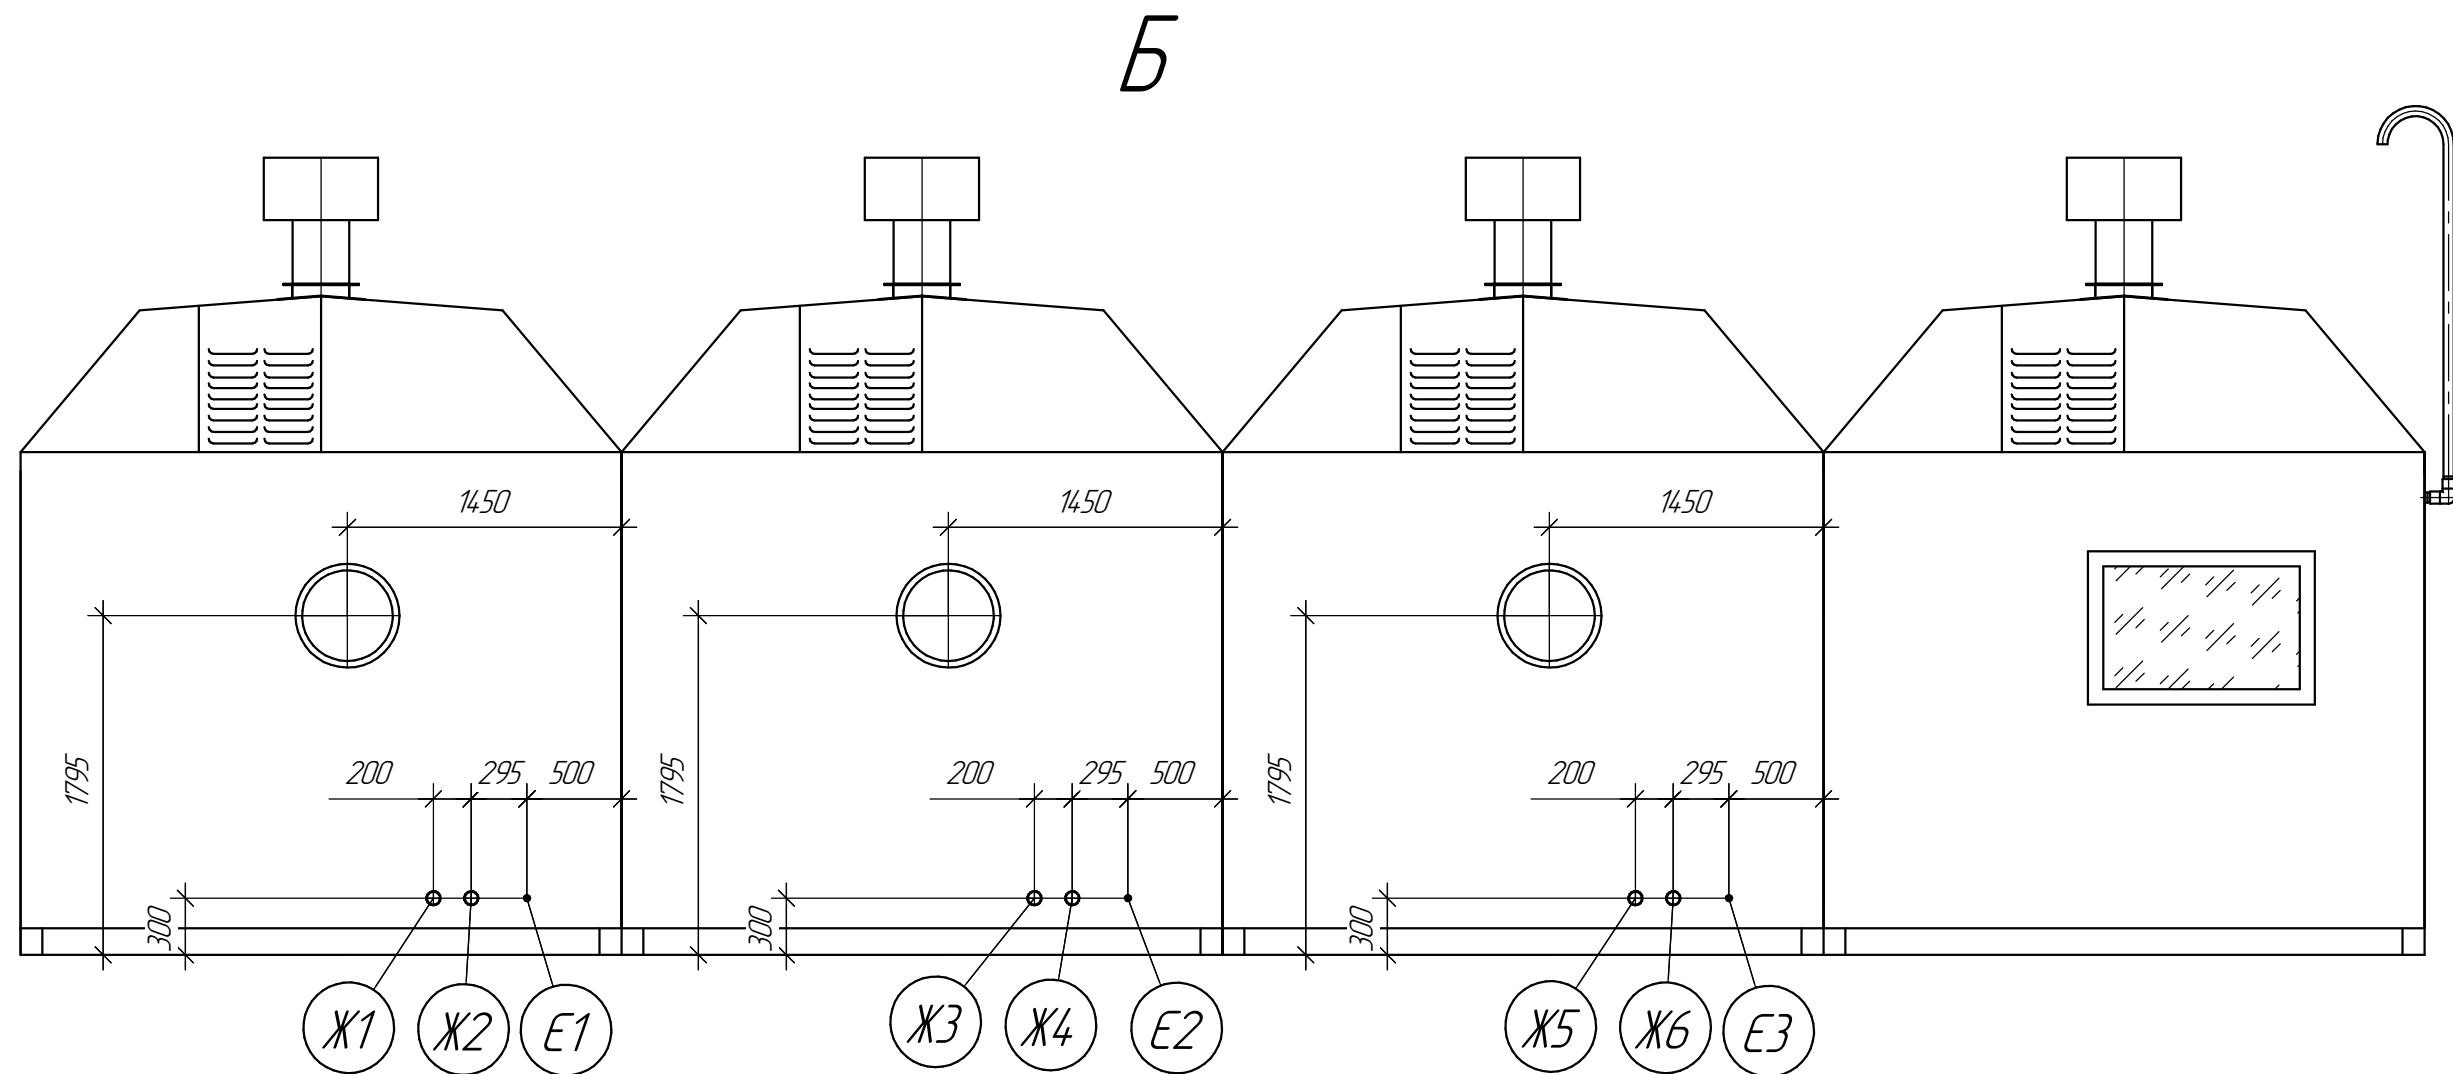

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|--------|-------|------|---|----------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | 57.00.00.00.00.00-АБ | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Блочно-модульна водогрійна котельня установка БМВКУ-6,3Г(З) | | Стадія | Масштаб |
| Розробив | Стецюк | Маринін | | | | | | РП | 1:40 |
| Перевірив | | | | | | Архітектурно-будівельні рішення | | Лист 2 | Листов 3 |
| | | | | | | | | 000 МВВФ "Енергетик" | |

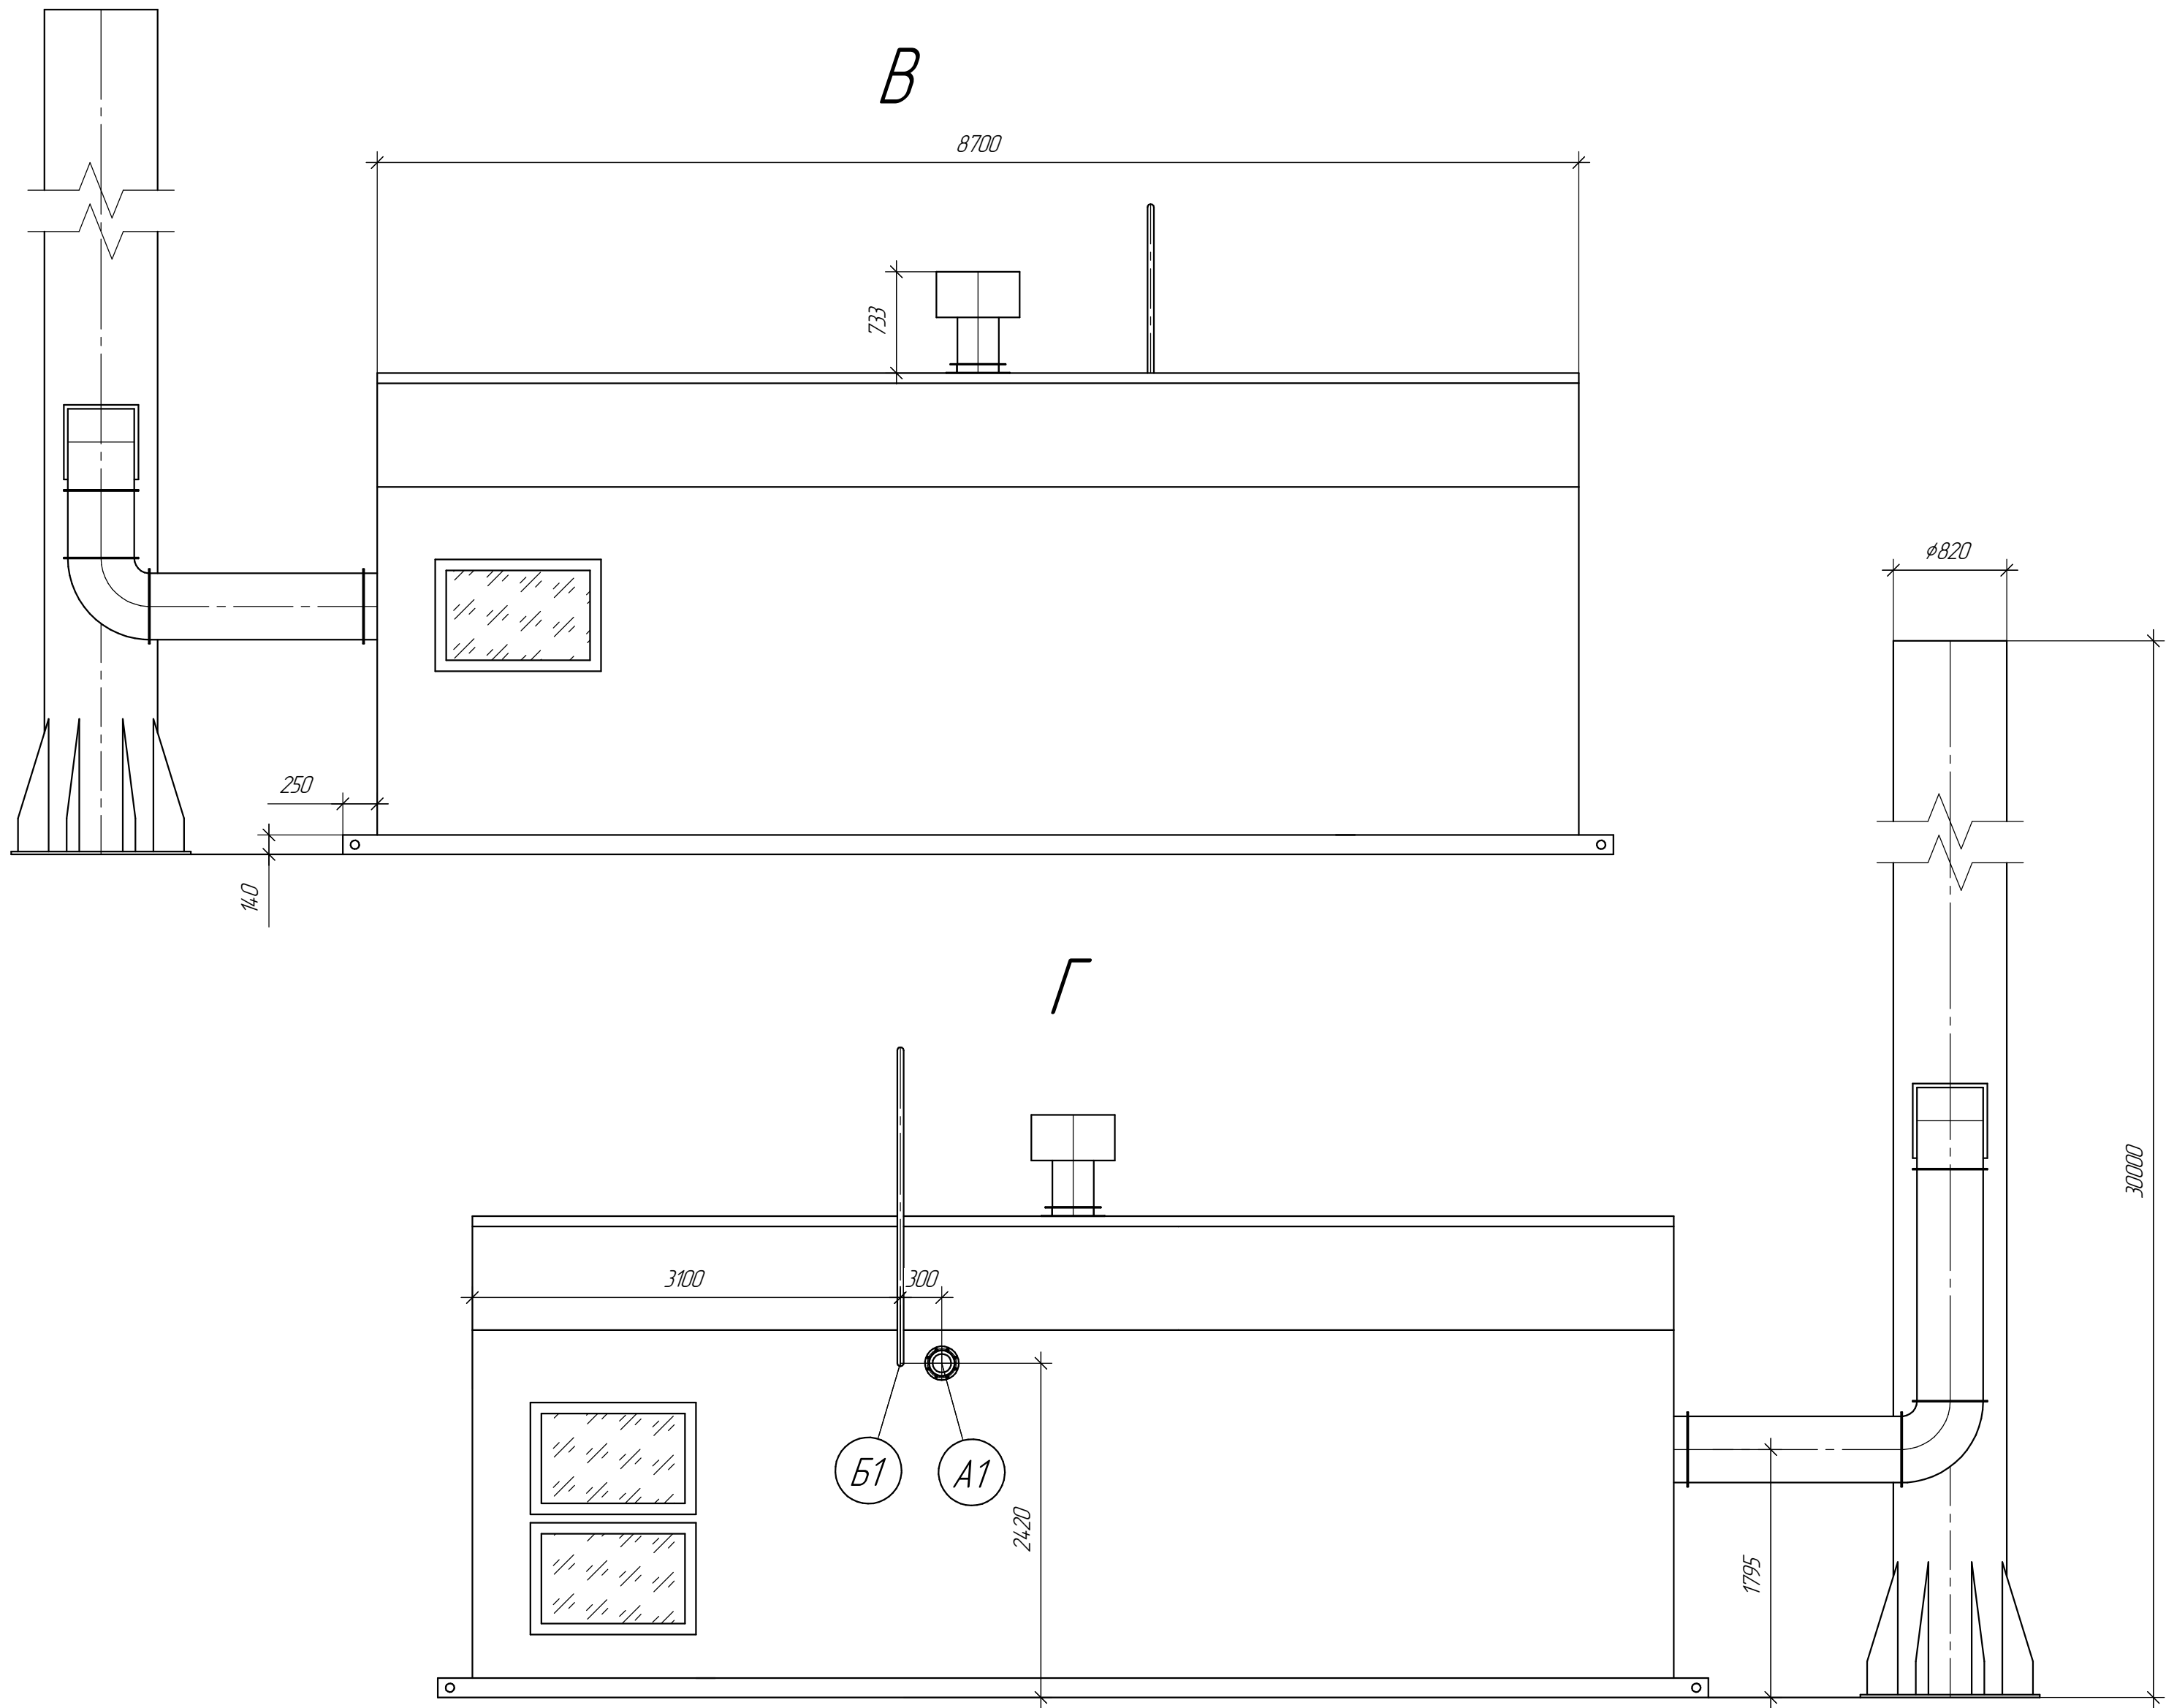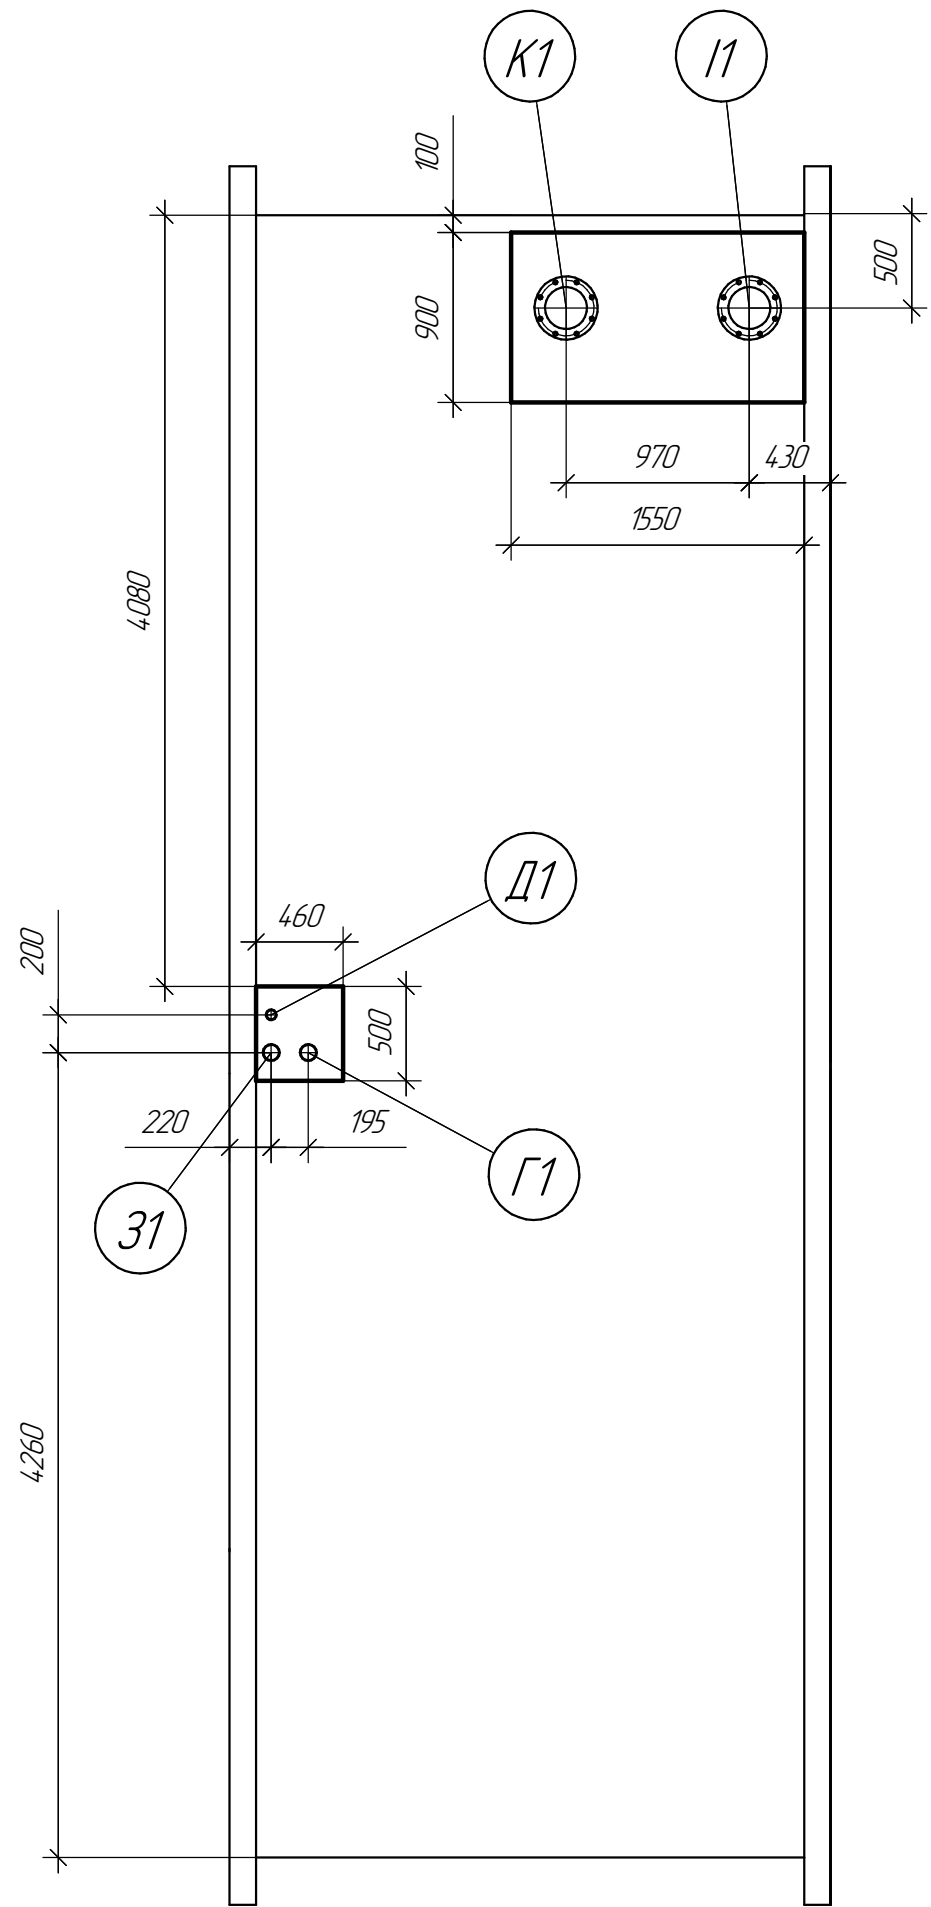

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|-------|------|---|------------------------------------|----------|---------|
| | | | | | | 57.00.00.00.00.00-АБ | | | |
| | | | | | | Блочно-модульна водогрійна котельня установка БМВКУ-6,3Г(З) | Стадія | Маса | Масштаб |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | РП | | 1:40 |
| Розробив | Стецюк | | | | | | Лист 3 | Листов 3 | |
| Перевірив | Маринін | | | | | | Архітектурно-будівельні рішення | | |
| | | | | | | 000 МВВФ "Енергетик" | | | |