
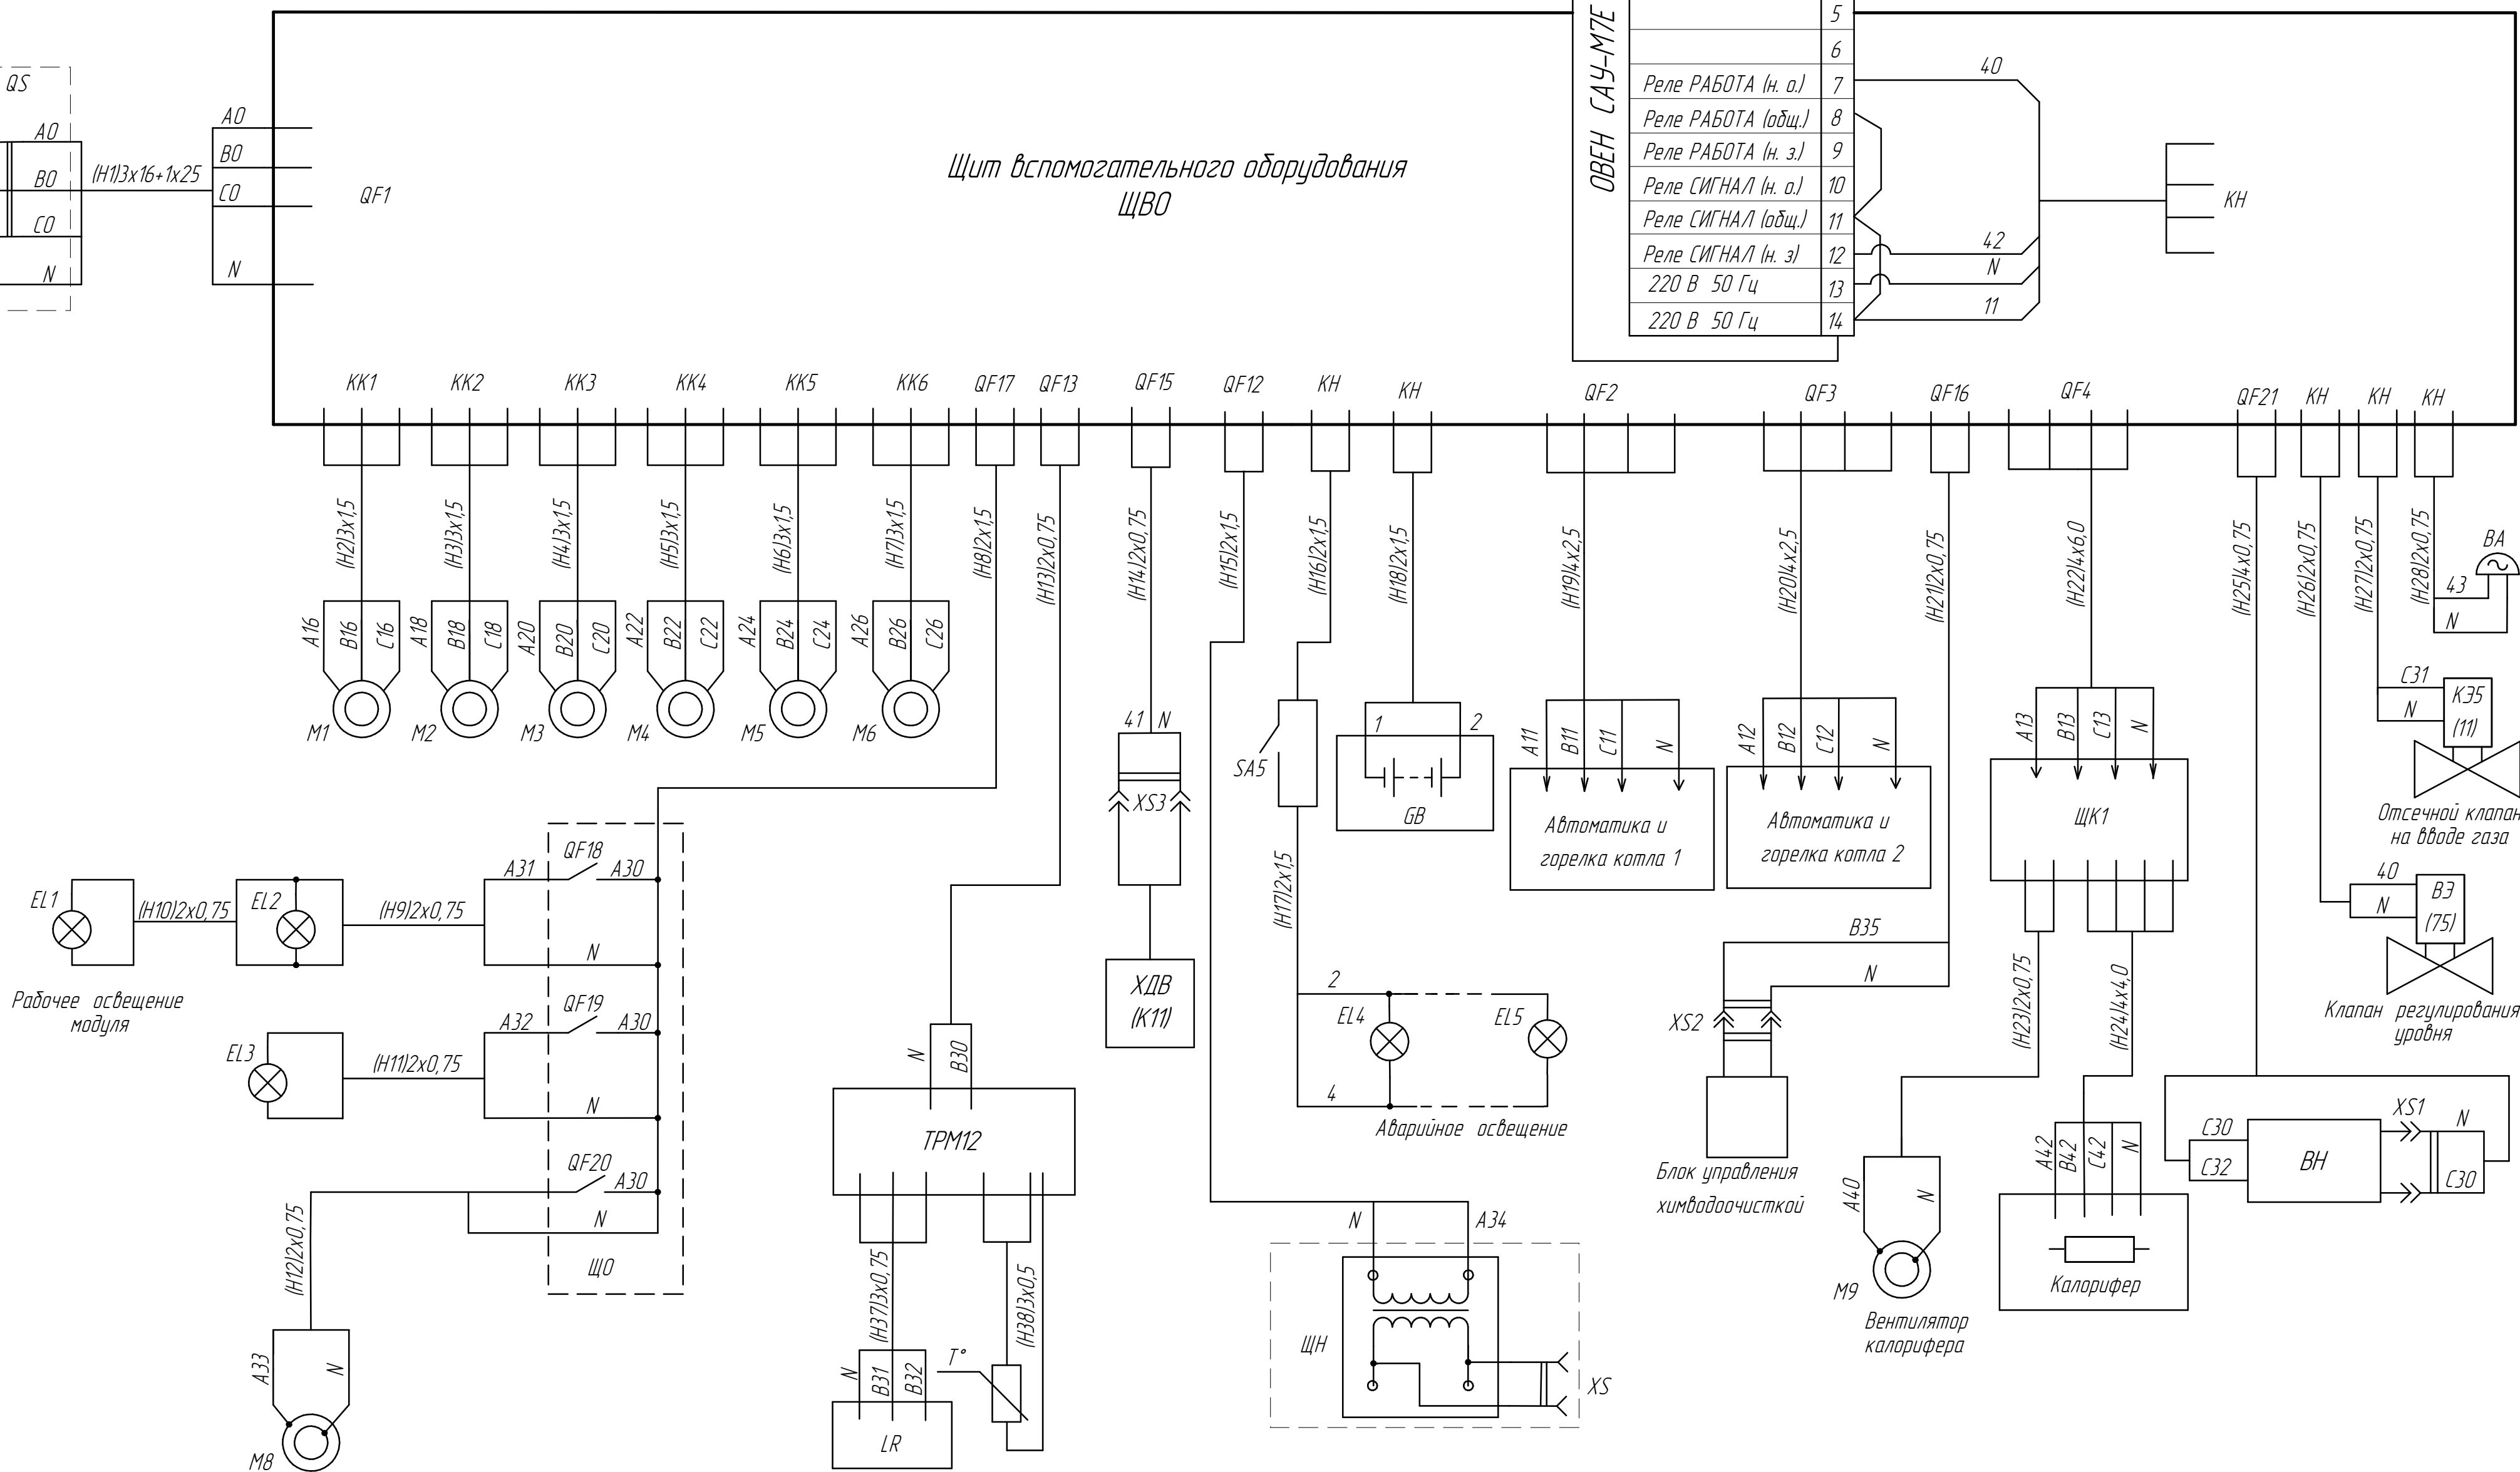


WE-00'00'00'00'00'ES

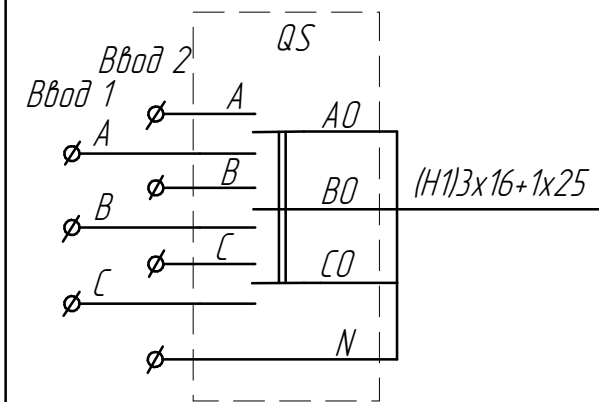

- |    |   |
|----|---|
| M1 | - электродвигатель циркуляционного насоса 1 |
| M2 | - электродвигатель циркуляционного насоса 2 |
| M3 | - электродвигатель циркуляционного насоса 3 |
| M4 | - электродвигатель подпиточного насоса 1    |
| M5 | - электродвигатель подпиточного насоса 2    |
| M6 | - электродвигатель насоса ВПУ               |
| M7 | - электродвигатель дозатора                 |
| M8 | - электродвигатель вытяжной вентиляции      |

1. В приборе SL установить перемычки между клеммами 8–11–14.
2. При подключении автоматики котла пользоваться схемой соединений, поставляемой с автоматикой.
3. Все элементы системы управления, не имеющие надежного контакта с металлическими элементами конструкции модуля, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
4. Условные обозначения элементов см. 53.00.00.00.00.00–ЭМ лист 8.

					53.00.00.00.00.00-ЭМ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блочно-модульная водогрейная котельная установка БМВКУ-2,0Г мощностью 1,26 МВт Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Луговой И.В.				Р			
Пров.		Луговой В.П.							
Т.контр.						Лист	1	Листов	
								2	
Н.контр.						ООО МПВФ "Энергетик"			
Утв.									

Копировал

Формат А2