
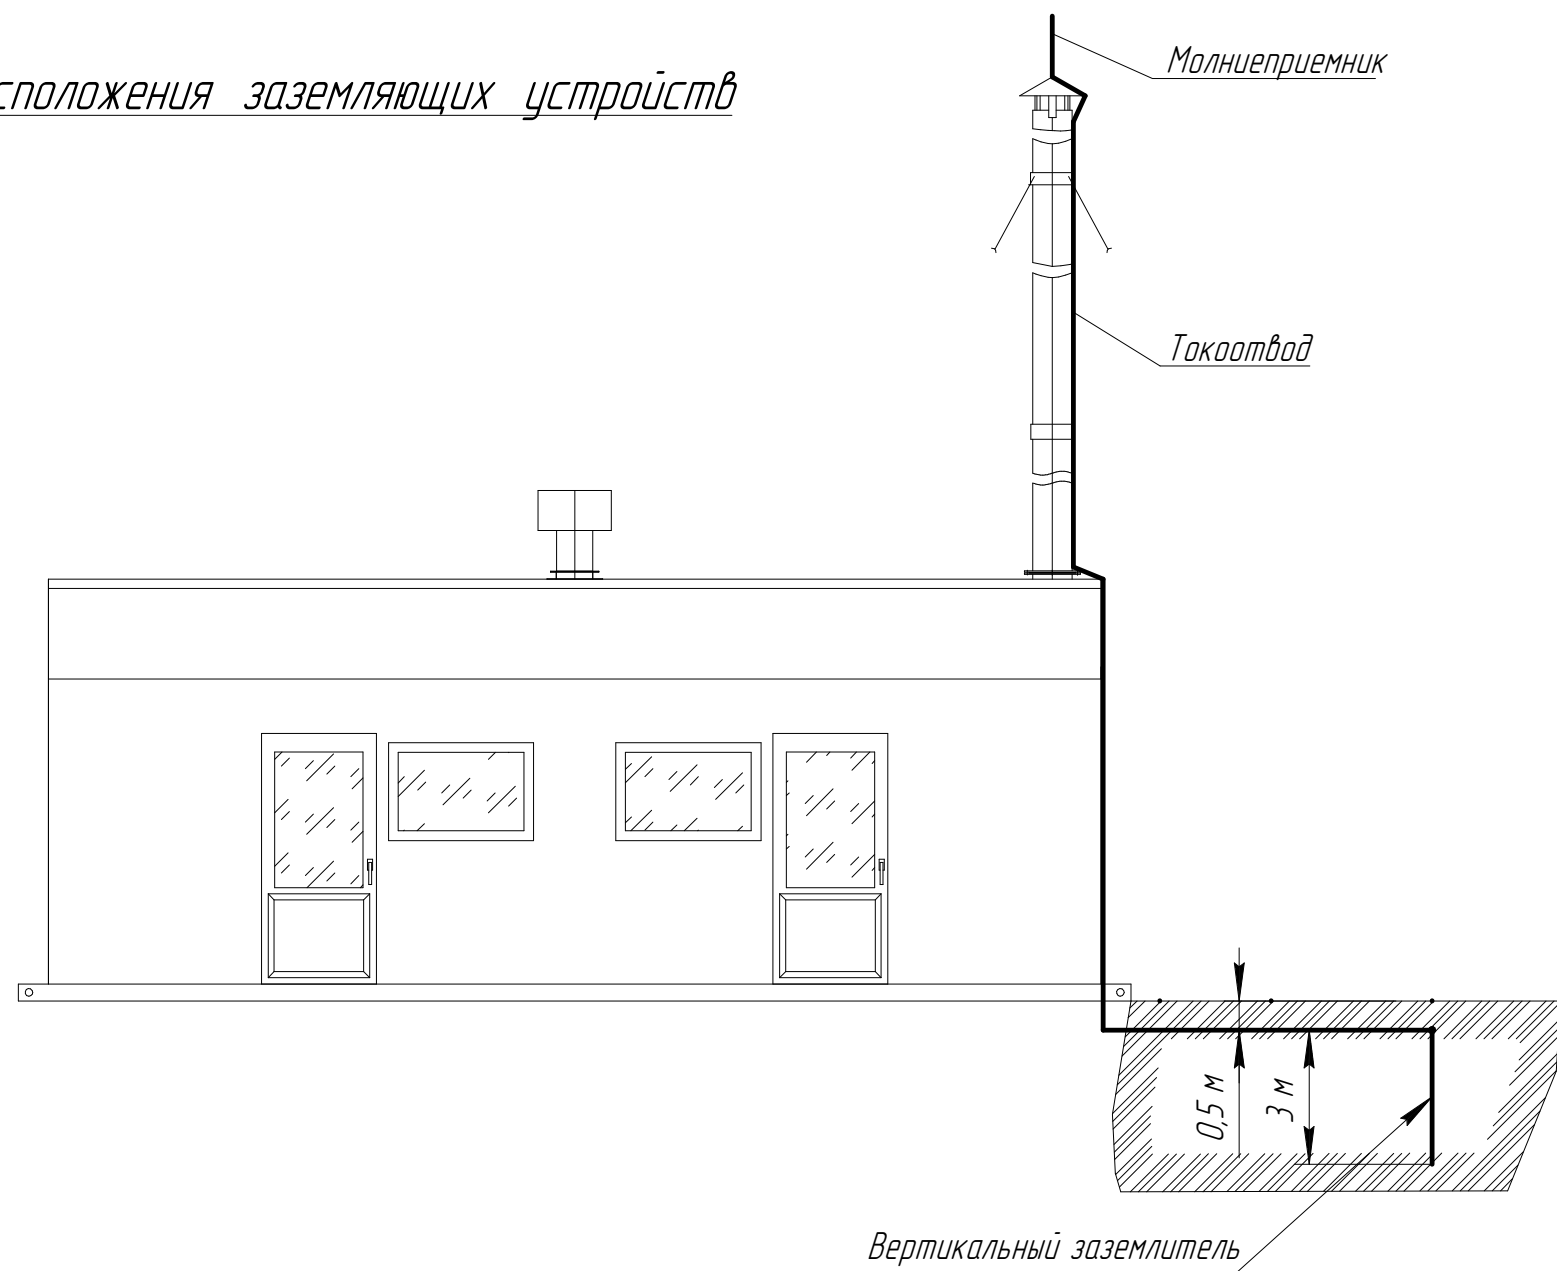


Рекомендуемая схема расположения заземляющих устройств

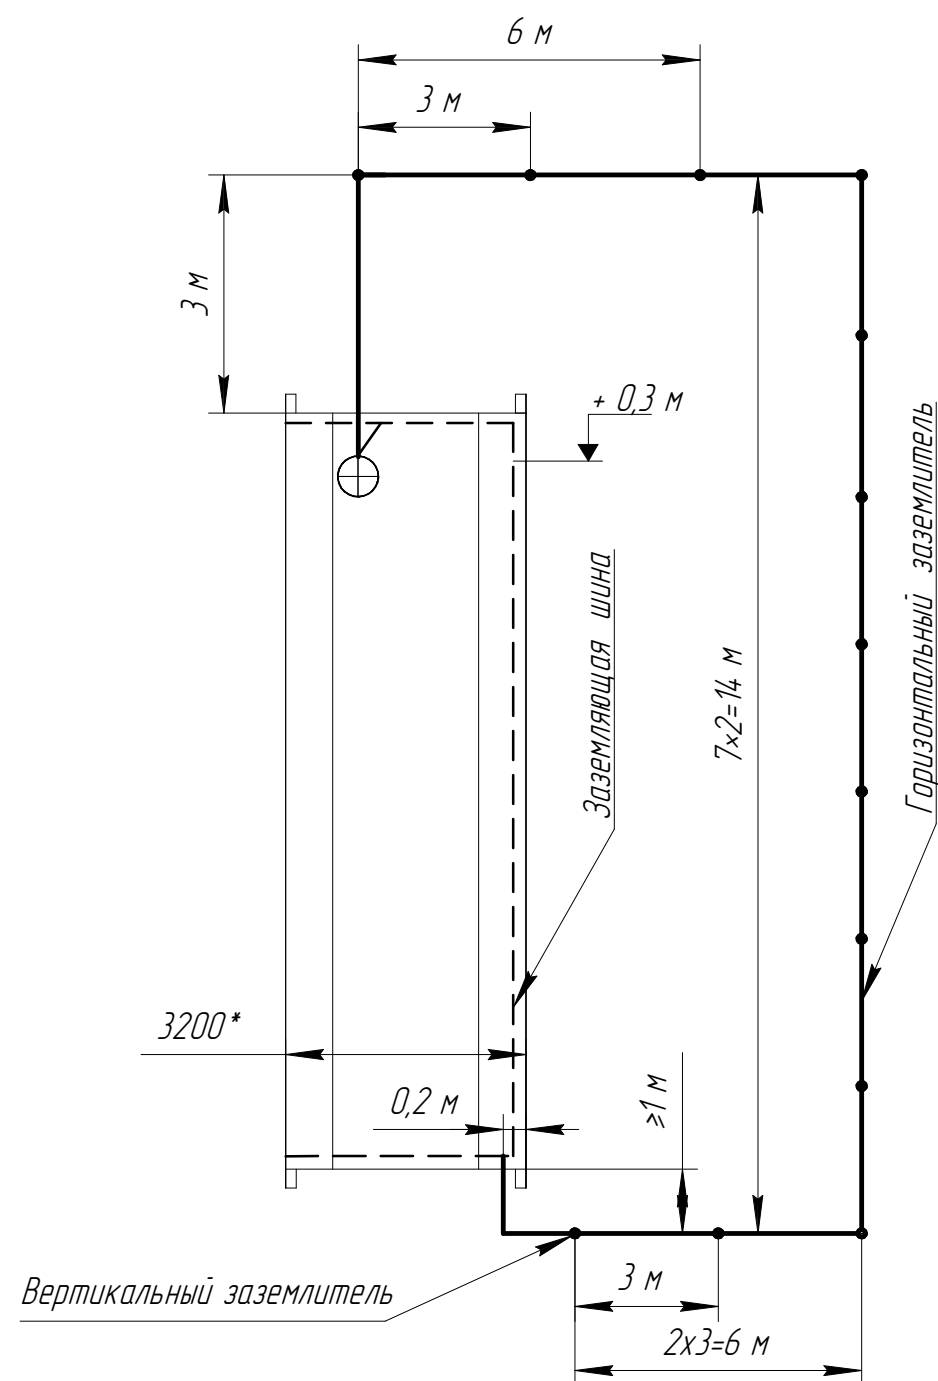

1. Все соединения контура заземления выполнить при помощи сварки.
2. Исполнительная схема контура заземления приведена в пояснительной записке.
3. В месте подсоединения контура заземления к модулю котельной нанести знак "Заземление" в соответствии с ГОСТ 21130. Заземляющую шину окрасить в черный цвет. Элементы заземляющего устройства, расположенные в земле, не окрашиваются.

Наименование	Материал	Единица изм.	Количество
Такоотвод	Сталь круглая ϕ 12 мм	м	25
Горизонтальный заземлитель	Сталь круглая ϕ 12 мм	м	35
Вертикальный заземлитель	Сталь угловая 45×45×4 мм	м	40
Заземляющая шина	Полоса стальная 30×4 мм	м	18

					37.00.00.00.00.00-ЭМ				
					Транспортабельная котельная установка ТКЧ-0,7М(Э) Заземление	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Р			1:1
Разраб.	Луговский								
Пров.	Маринин								
Т.контр.							Лист	11	Листов
Н.контр.						000 МПВФ "Энергетик"			
Утв.									