




A - A

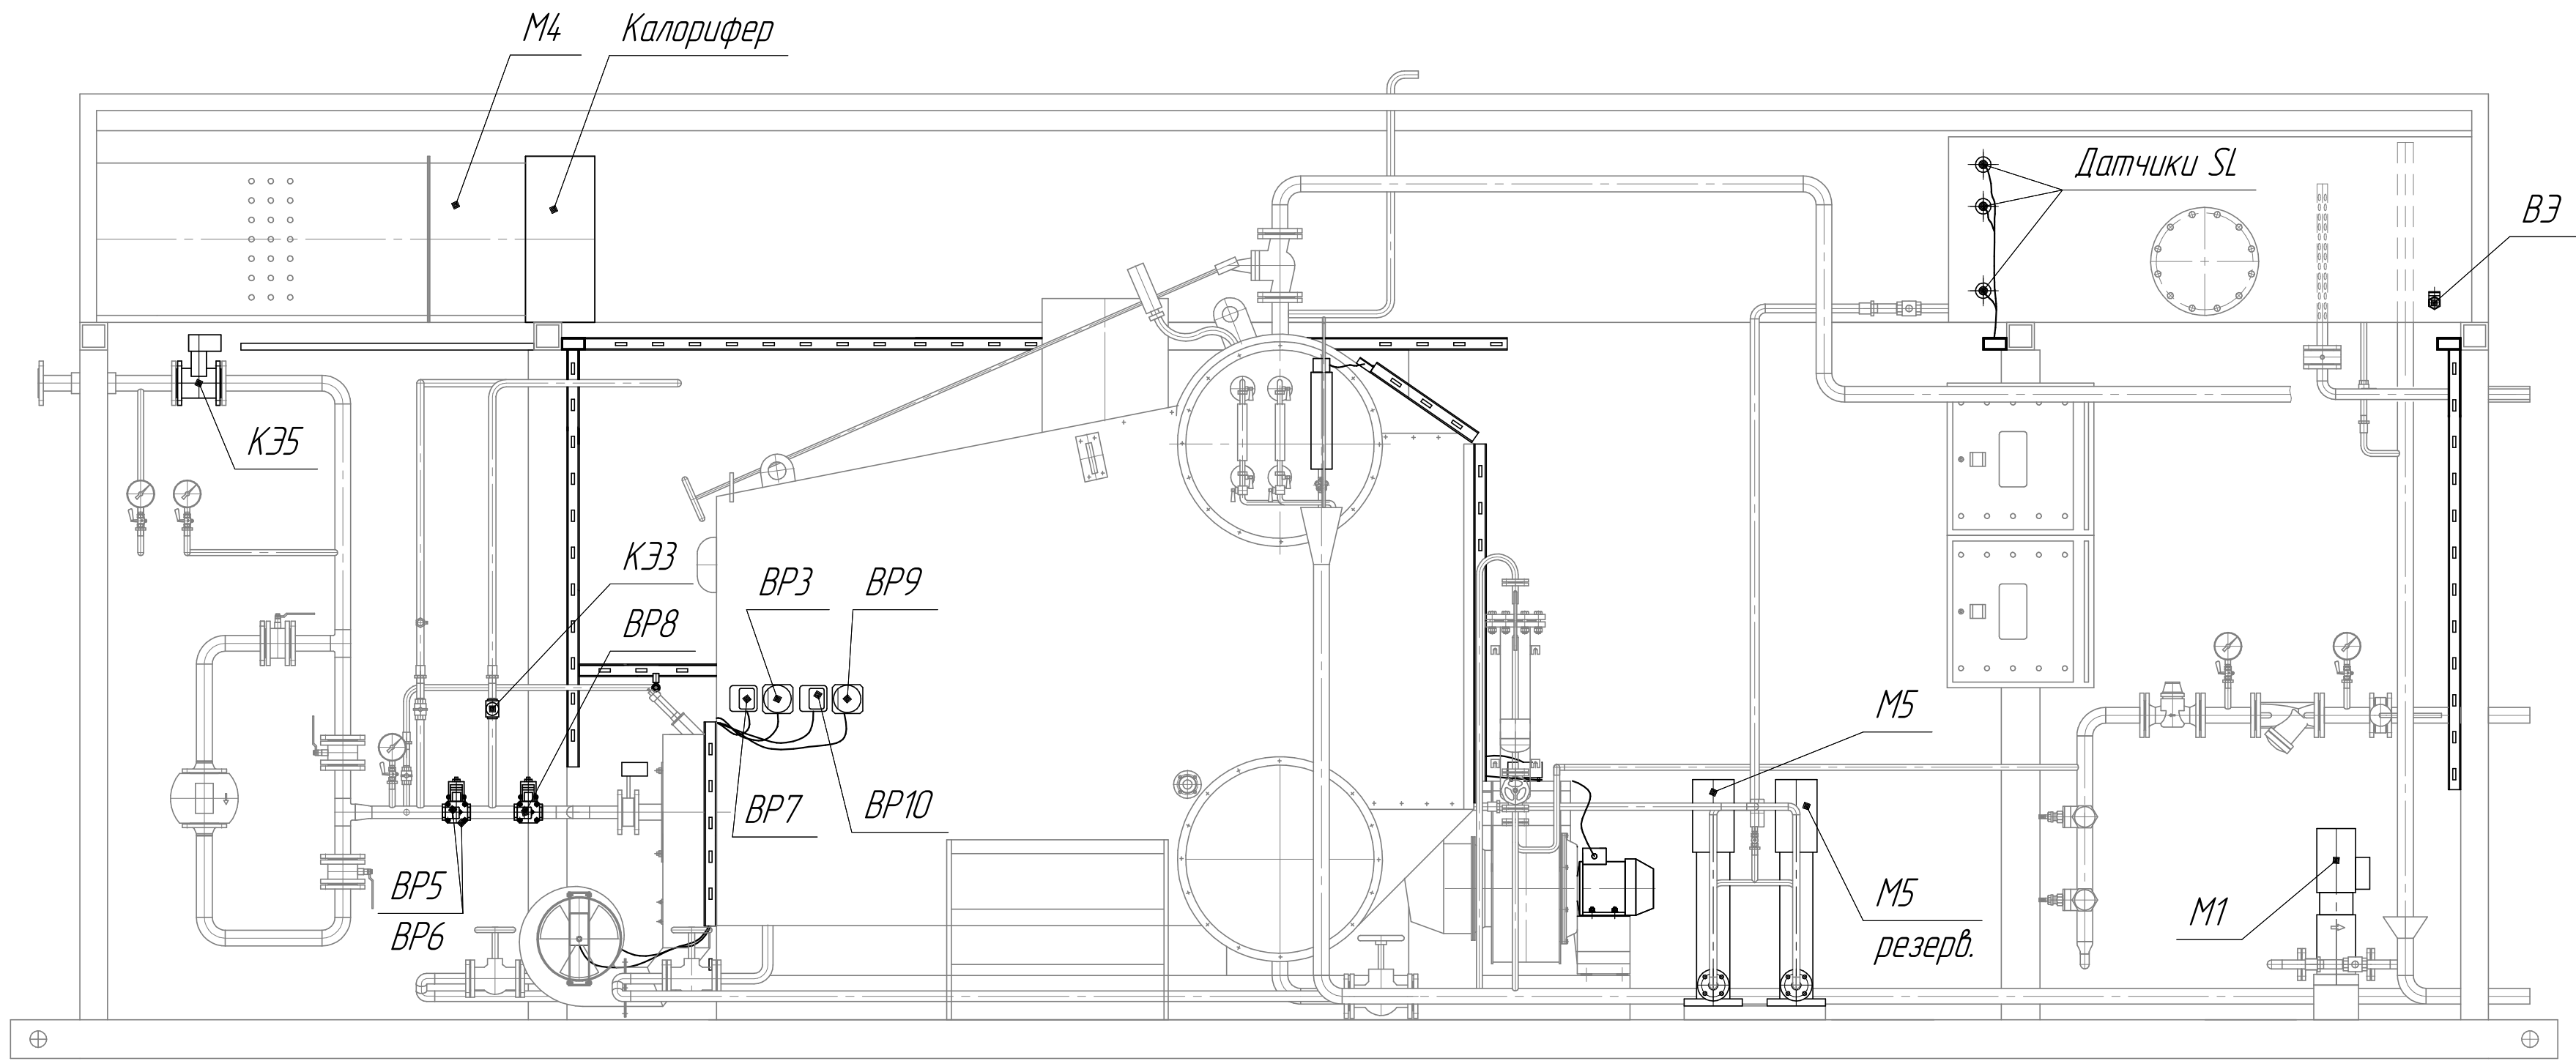

Б - Б

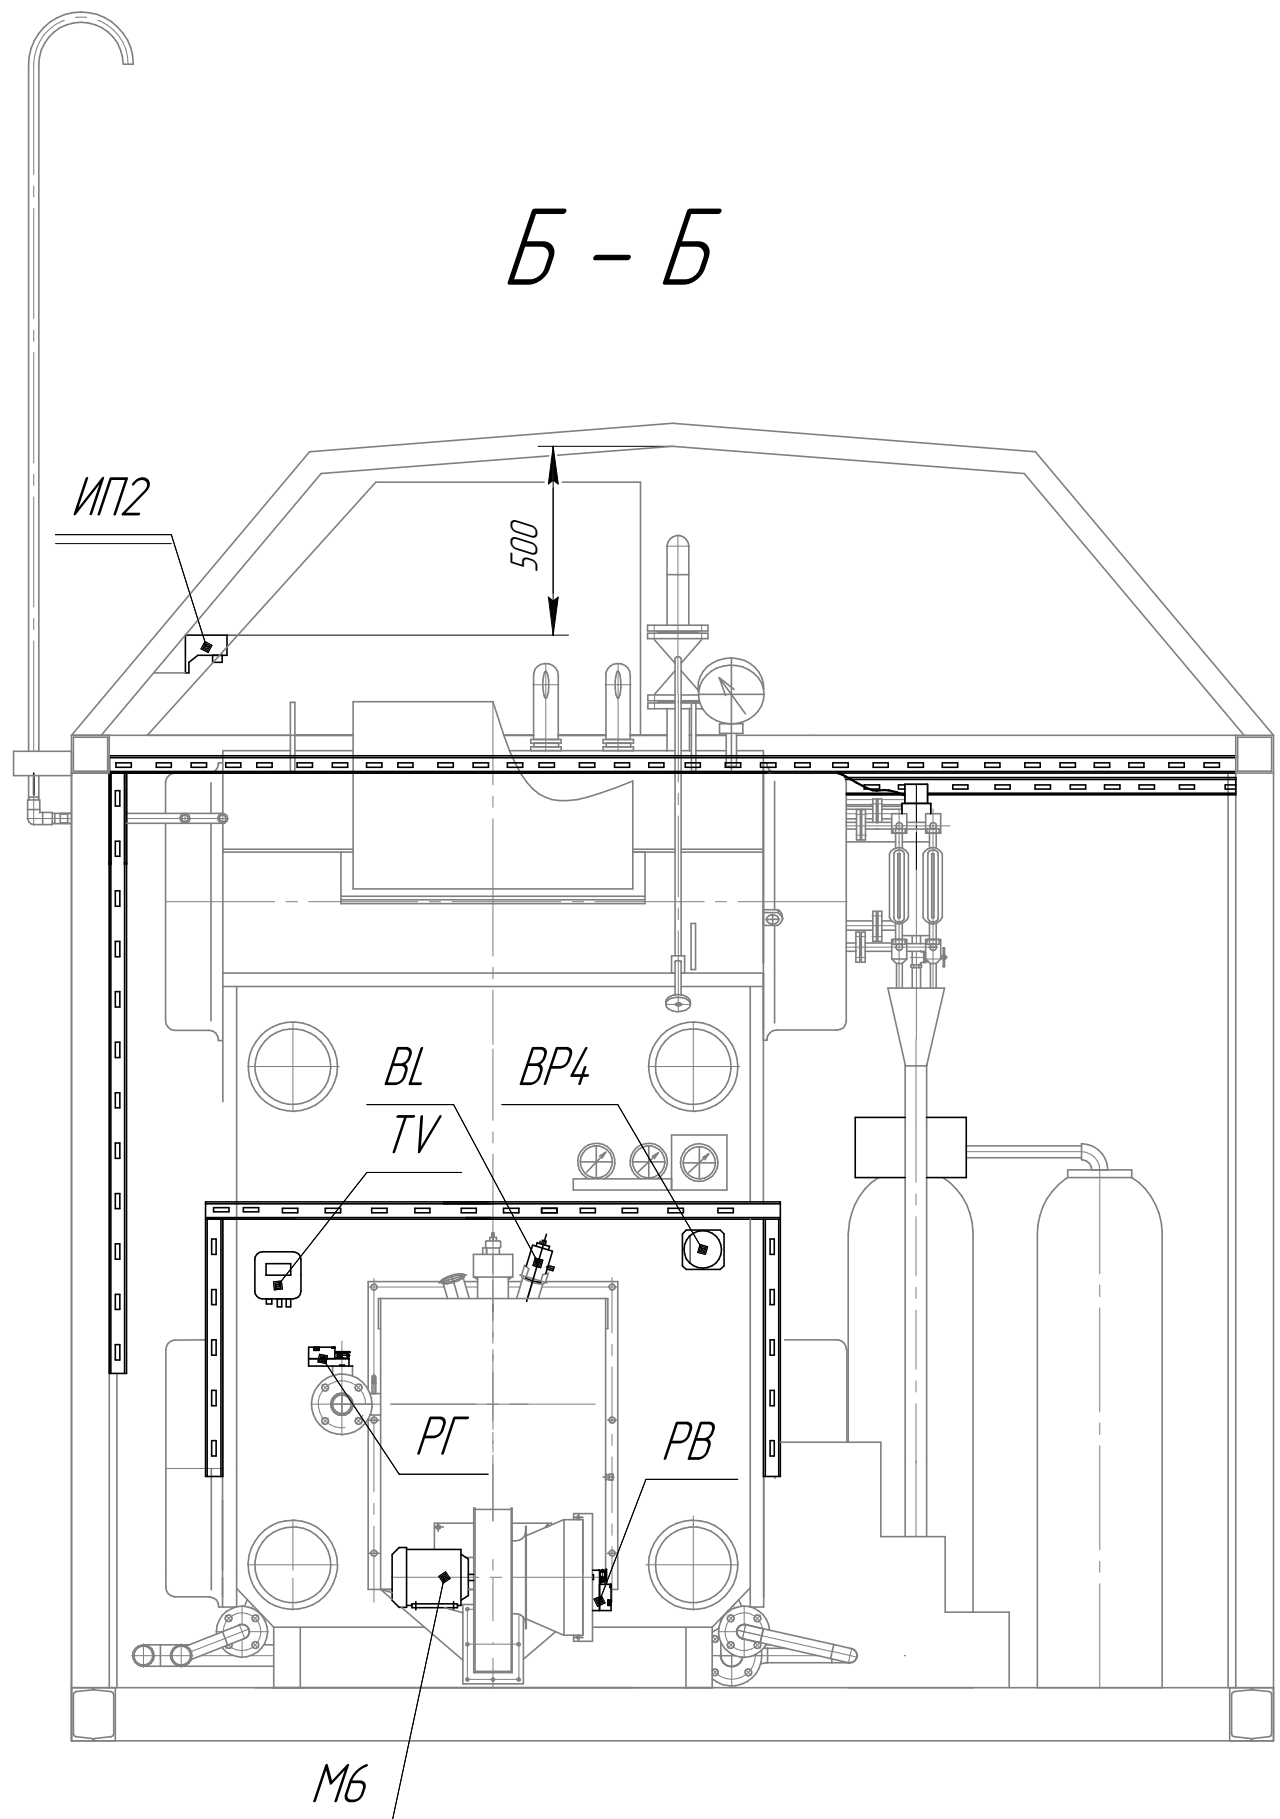

Б

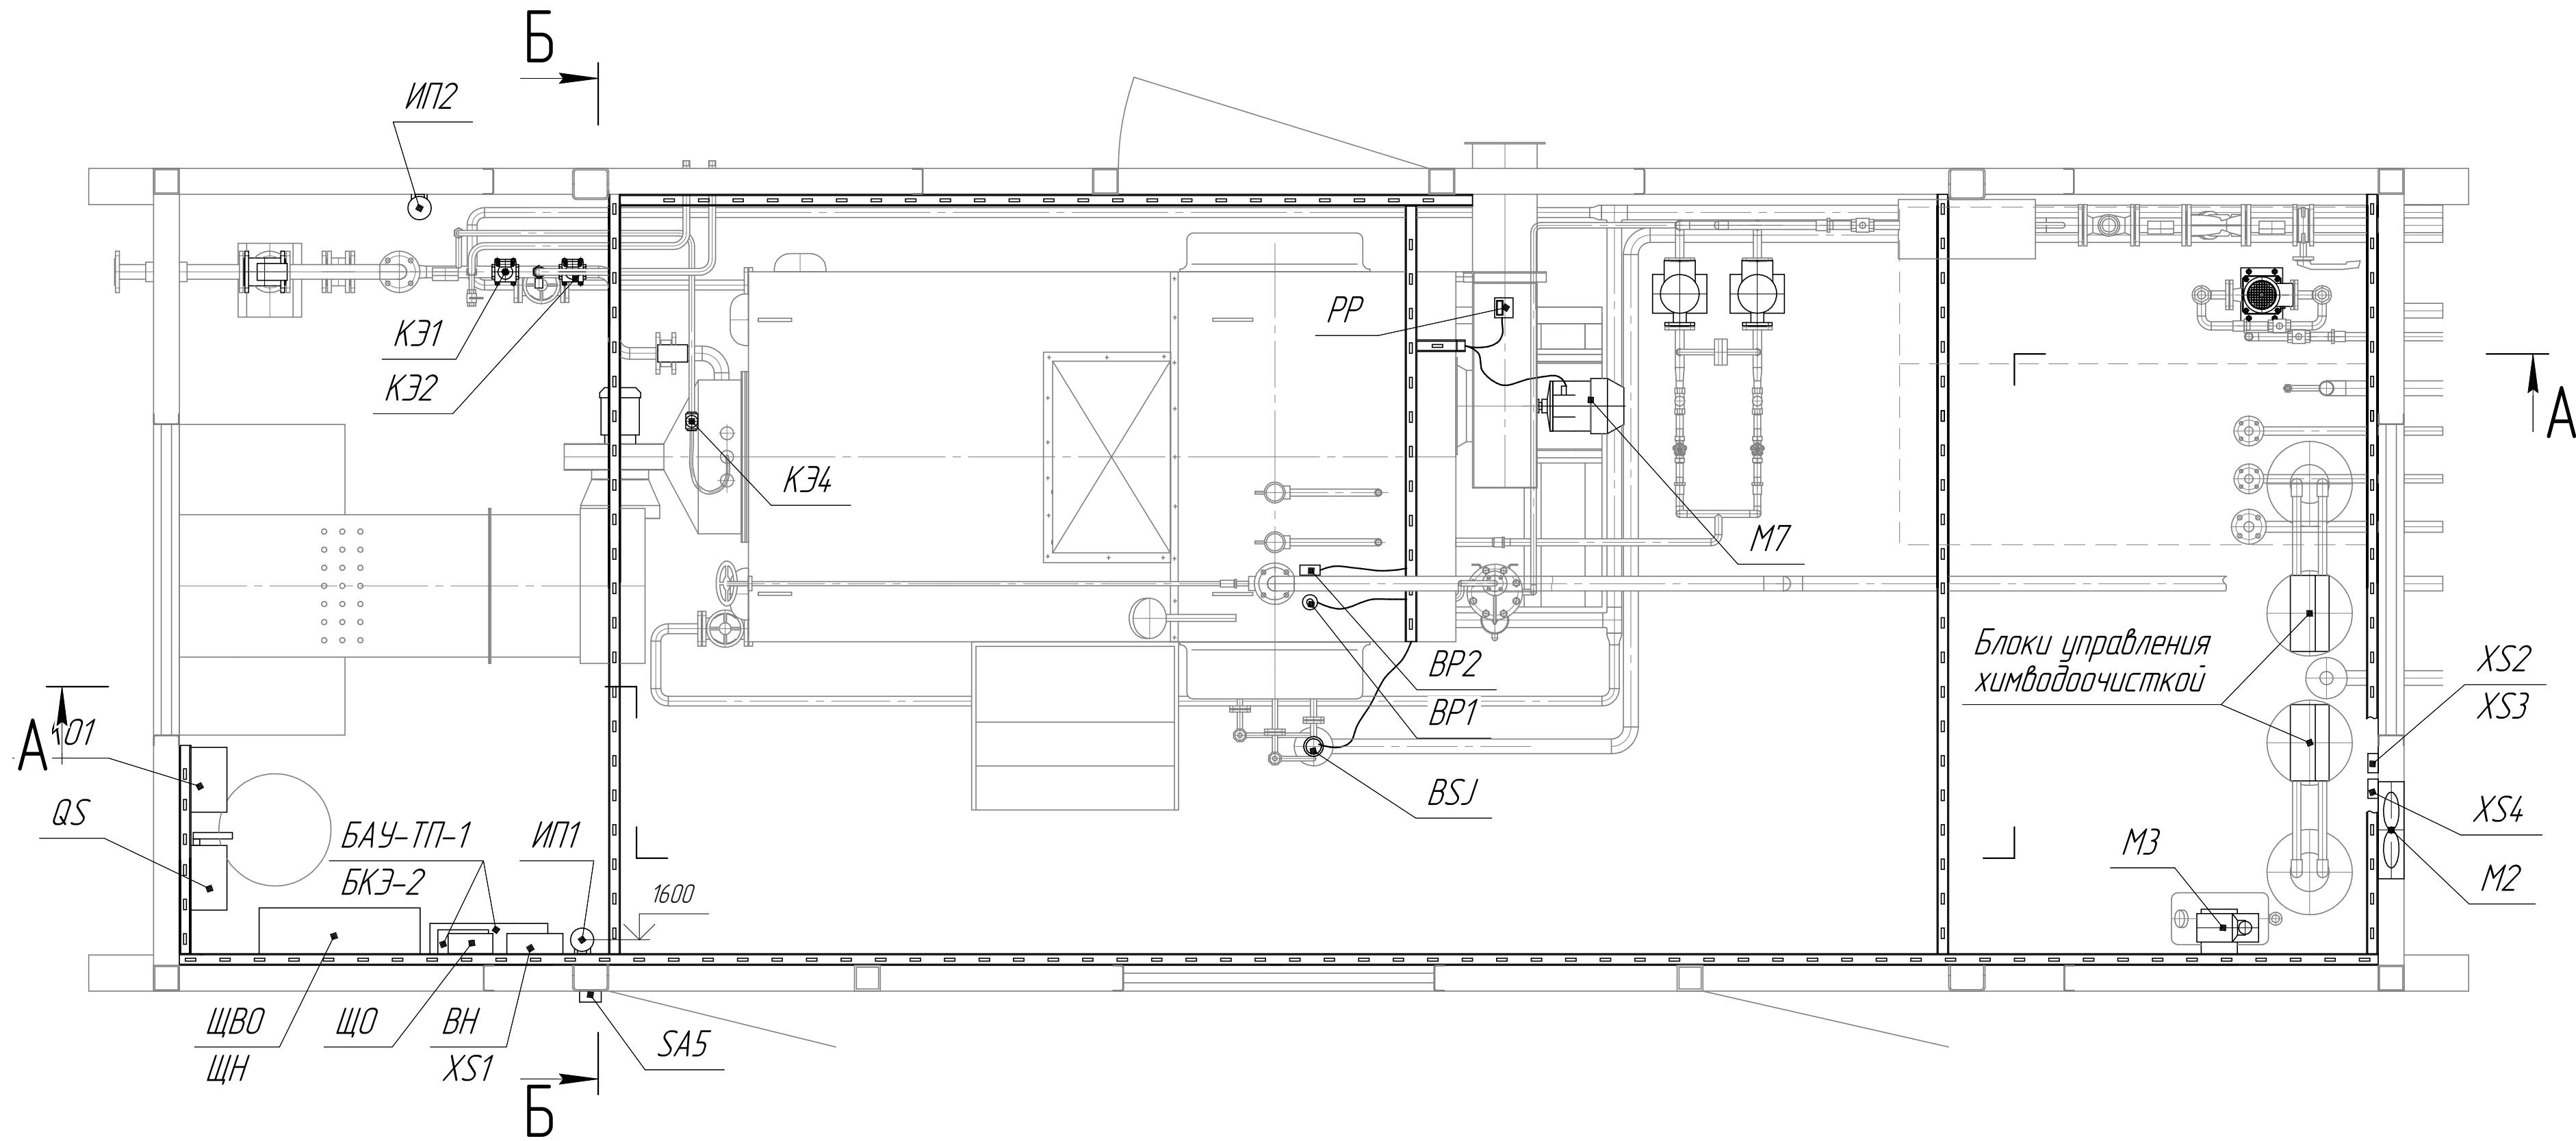

1. Позиционные обозначения элементов см. 36.00.00.00.00.00 ТЭЗ и 36.00.00.00.00.00 З4.
2. Электрооборудование, не имеющее надежного контакта с заземленными металлическими конструкциями котельной, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Модули котельной на месте монтажа заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ. В месте присоединения контура заземления нанести соответствующий знак.

						36.00.00.00.00.00 МЭ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Транспортируемая котельная установка ТКЧ-0, ТГ(З)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Лугодский И.	Лугодский В.			План размещения электрооборудования			1:20
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						000 МПВФ "Энергетик"		
Н.контр.						Формат А1		
Утв.						Копировал		