

[illegible]

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A4	1	62913.01.00.000	Система трубная	1		
A4	2	62912.02.00.000	Клапан взрывной	2		
A4	4	62913.04.00.000	Трубопроводы в пределах котла	1		
A4	5	62913.05.00.000	Узлы обмуровки	1		
A4	6	62913.06.00.000	Гляделка	3		
A4	7	62913.07.00.000	Горелка подовая	3		
A4	8	62913.08.00.000	Рама с воздухо-водом	1		
A4	9	62912.09.00.000	Лестница и площадка	1		
A4	11	62913.11.00.000	Стойка опоры	14		
			Стандартные изделия			
	13		Болт М10х45.56 ГОСТ 7798-70	20		
	14		Пайка 2М10.6Н5 ГОСТ 5916-70	20		
	15		Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	20		
	16		Прочие изделия			
	17		Контрольный электрод	3	Заводские постовы.	
	18		Электрозапальник	3	-//-	
			Запальник ручной	3	-//-	
			62913.00.00.000			Лист 2

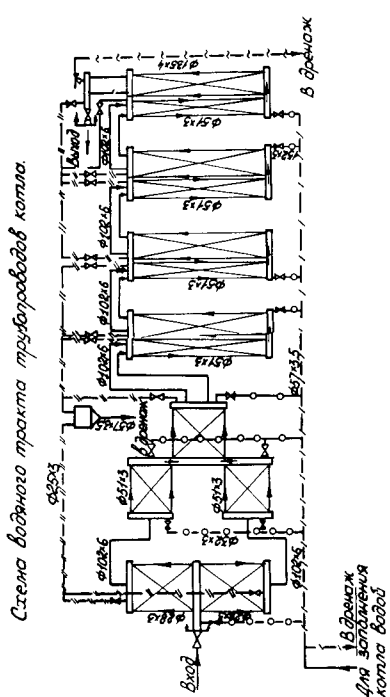
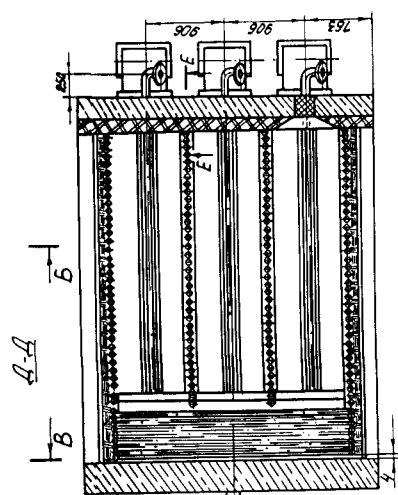
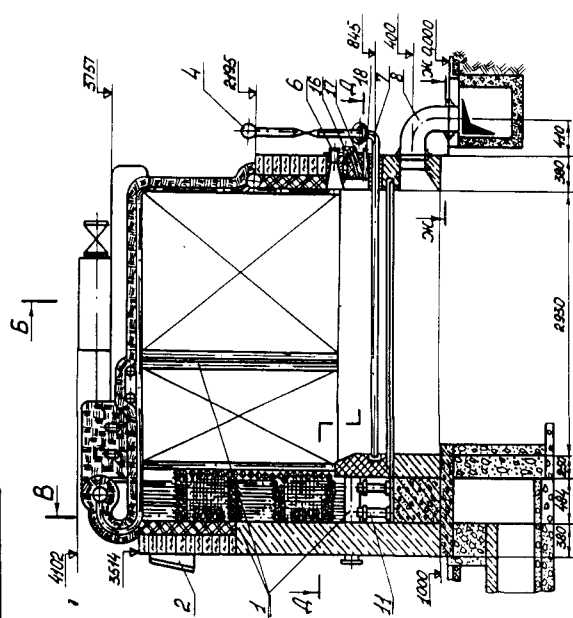
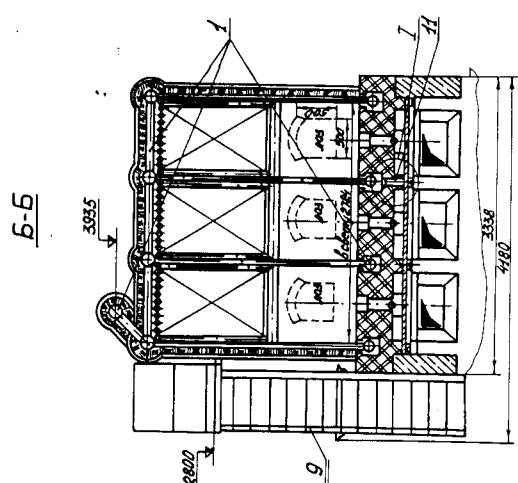
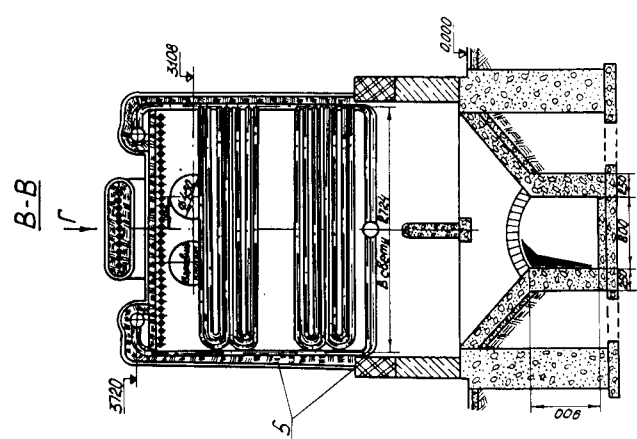
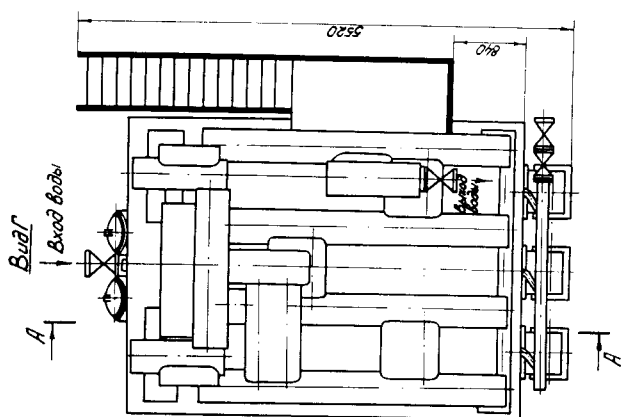





Схема водяного тракта трубопроводов котла.

Технические требования

- [illegible]

Техническая характеристика

4. Тип котла-водогрейный, котел КВ-Г-7,58-150, номинальная тепловая мощность - 7,58 МВт.
5. Давление воды на входе в котел - 16 МПа
на выходе (не менее) - 10 МПа
6. Температура воды на входе - 70°С
на выходе - 150°С
7. Плотность пара - 85,7 кг/м³
8. Температура газа - 823,6 К (550°С)
9. Расход воды - 80,35 м³/час
10. КПД котла (поптом)

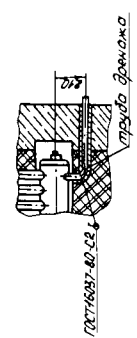

E-E для всех нижних
M1:10 коллекторов экранов

[illegible]